

# Bohrung-Breike-140m

Saugstelle (# 29)

Pumpenstandplätze: 0      Saugleitungslänge: 0      Geod. Saughöhe (m): 140  
 Kapazität (m³): 0      Zufluss (l/min): 0      Status: **Verwendbar**  
 Anschlüsse:      Anspeisung:  
 Frostsicher: Ja      Ganzjährig: Ja





Adresse:

Breitengrad: 51.0419000      Längengrad: 7.8816000      Projekt: **wbv-luettringhausen**  
 Erstellt: 12.05.2020      Geändert: 12.05.2020      Überprüft:

Anmerkungen:

Kein Bild vorhanden!

Zufahrt:

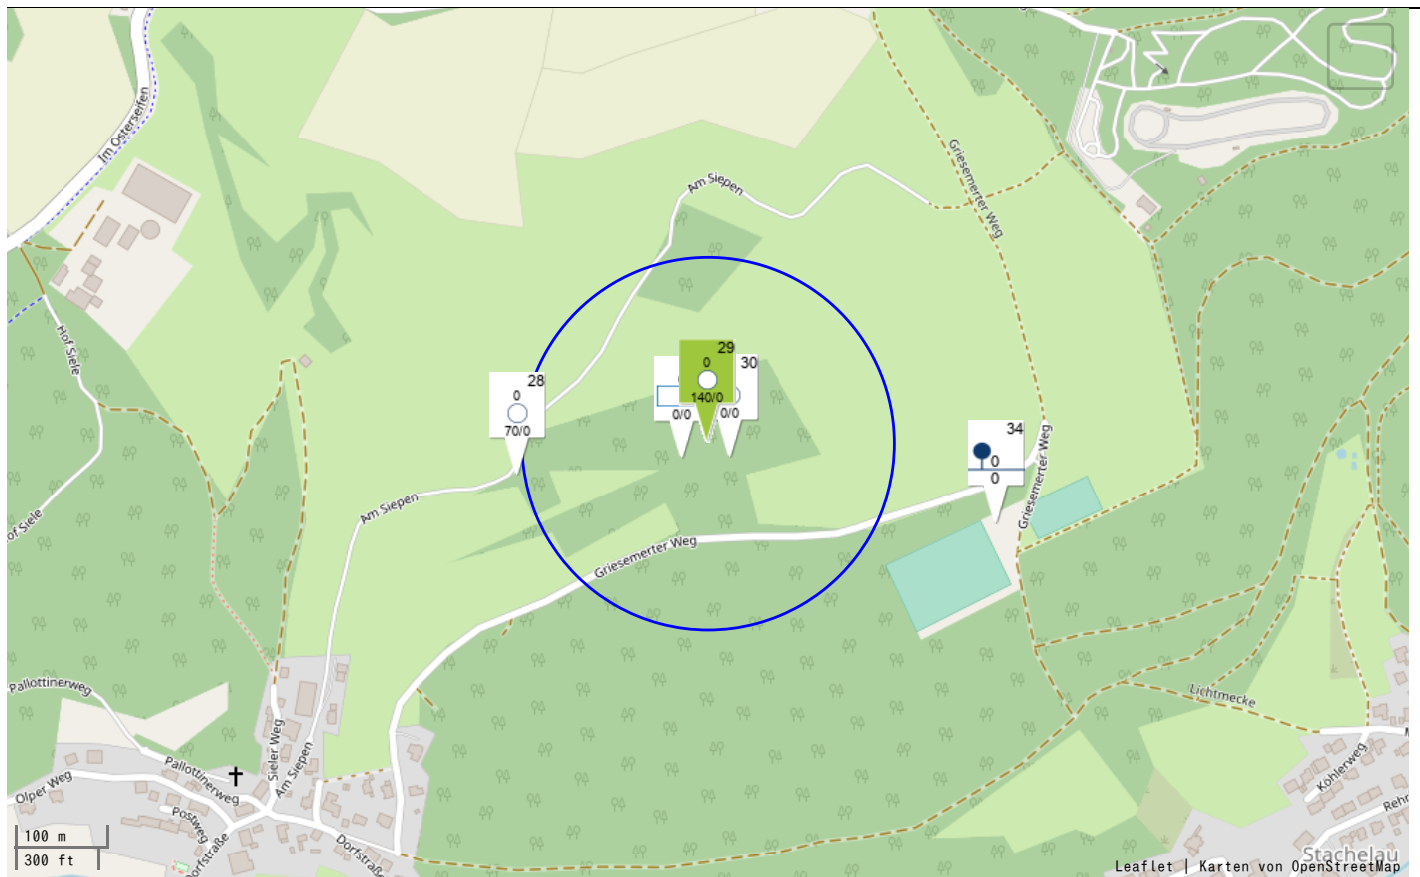

ID	Name	Typ	Anschlüsse	Ganzjährig	Entfernung	Status
30	Stollen-Breike	Saugstelle		Ja	29 m	<b>Verwendbar</b>
31	Hochbehälter-Breike	Regenwassertank		Ja	31 m	<b>Verwendbar</b>
28	Bohrung-Breike-70m	Saugstelle		Ja	207 m	<b>Verwendbar</b>
34	KWO-Leitung	Überflurhydrant		Ja	321 m	<b>Verwendbar</b>