

Förderleistung/Leitung: **800 l/min**  
 Pumpen-Eingangsdruck: **1.5 bar**  
 Schlauchlänge: **20m**  
 Pumpenanzahl: **1**  
 Erstellt: **12.05.2020**

Leitungs-Ausgangsdruck: **3,68 bar**  
 Pumpen-Ausgangsdruck: **8 bar**  
 Schlauchanzahl: **23**  
 Letzte Änderung: **12.05.2020**

Leitungslänge: **395,26 m**  
 Höhenunterschied: **0 m**  
 Berechnungsreserve: **10%**  
 Projekt: **wbv-luettringhausen**




Beschreibung:

Leitung Kreis-Wasserwerke-Olpe, April 2020

Höhenprofil:

Für dieses Gebiet ist derzeit leider noch kein Höhenprofil vorhanden. Es wurde bei der Berechnung daher keine Geländestruktur berücksichtigt. Bitte beachten Sie dies bei der Festlegung der Pumpenstandorte! Teilen Sie uns bitte das Gebiet über das Kontaktformular mit, damit wir möglichst bald auch für Ihre Region diese Funktion anbieten können.

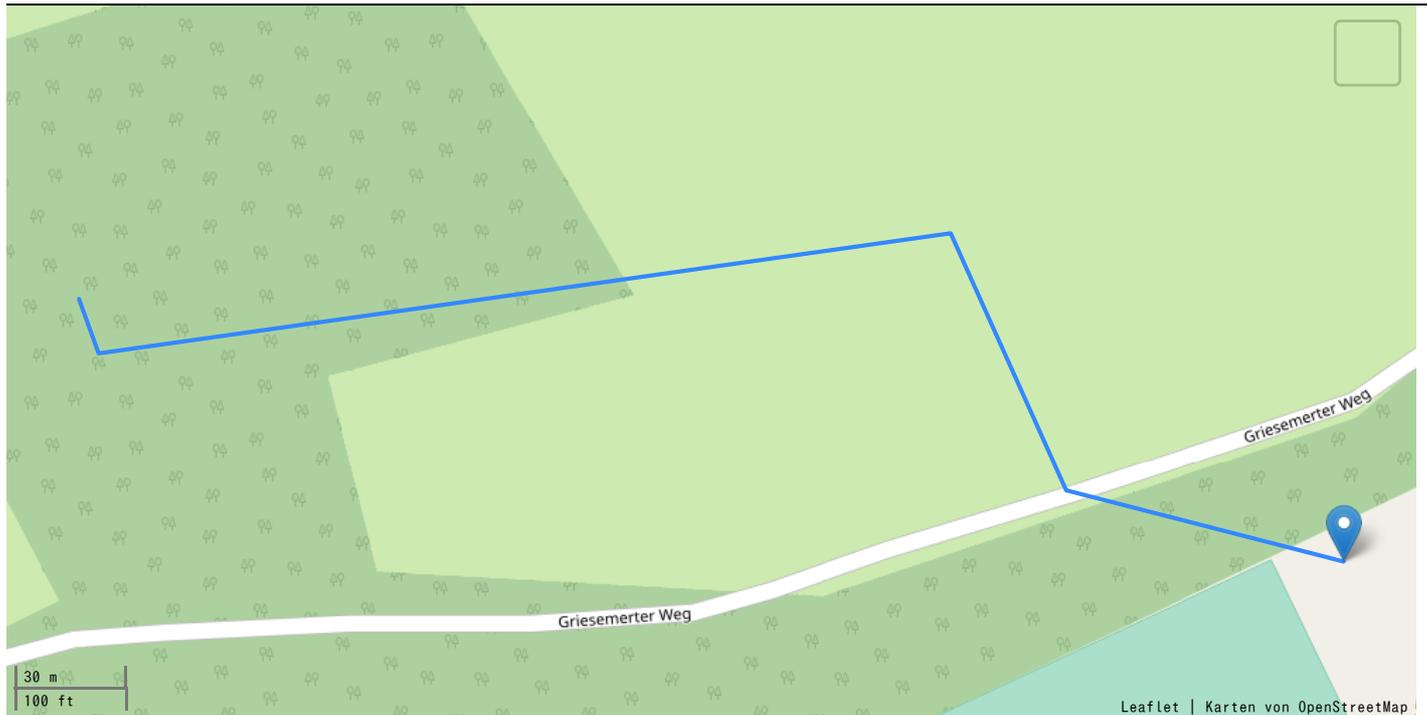

Pumpe 1

**erste Pumpe**

Tatsächlicher Eingangsdruck: **0 bar**

Einbau nach Schlauch: **0**

Tatsächlicher Ausgangsdruck: **0 bar**

Breitengrad:

**51.0411547**

Längengrad:

**7.8860506**

Beschreibung:

